MEDIUM VLOTAGE AMP-TRAP FUSE
MINIMUM MELTING TIME CURRENT DATA
CL-14 15.5KV
CAT. NO. A155C1D0R0-(10E-100E)
A155C2D0R0-(125E)
A155C3D0R0-(150E-300E)

MERSEN

Newburyport, MA 01950

24449
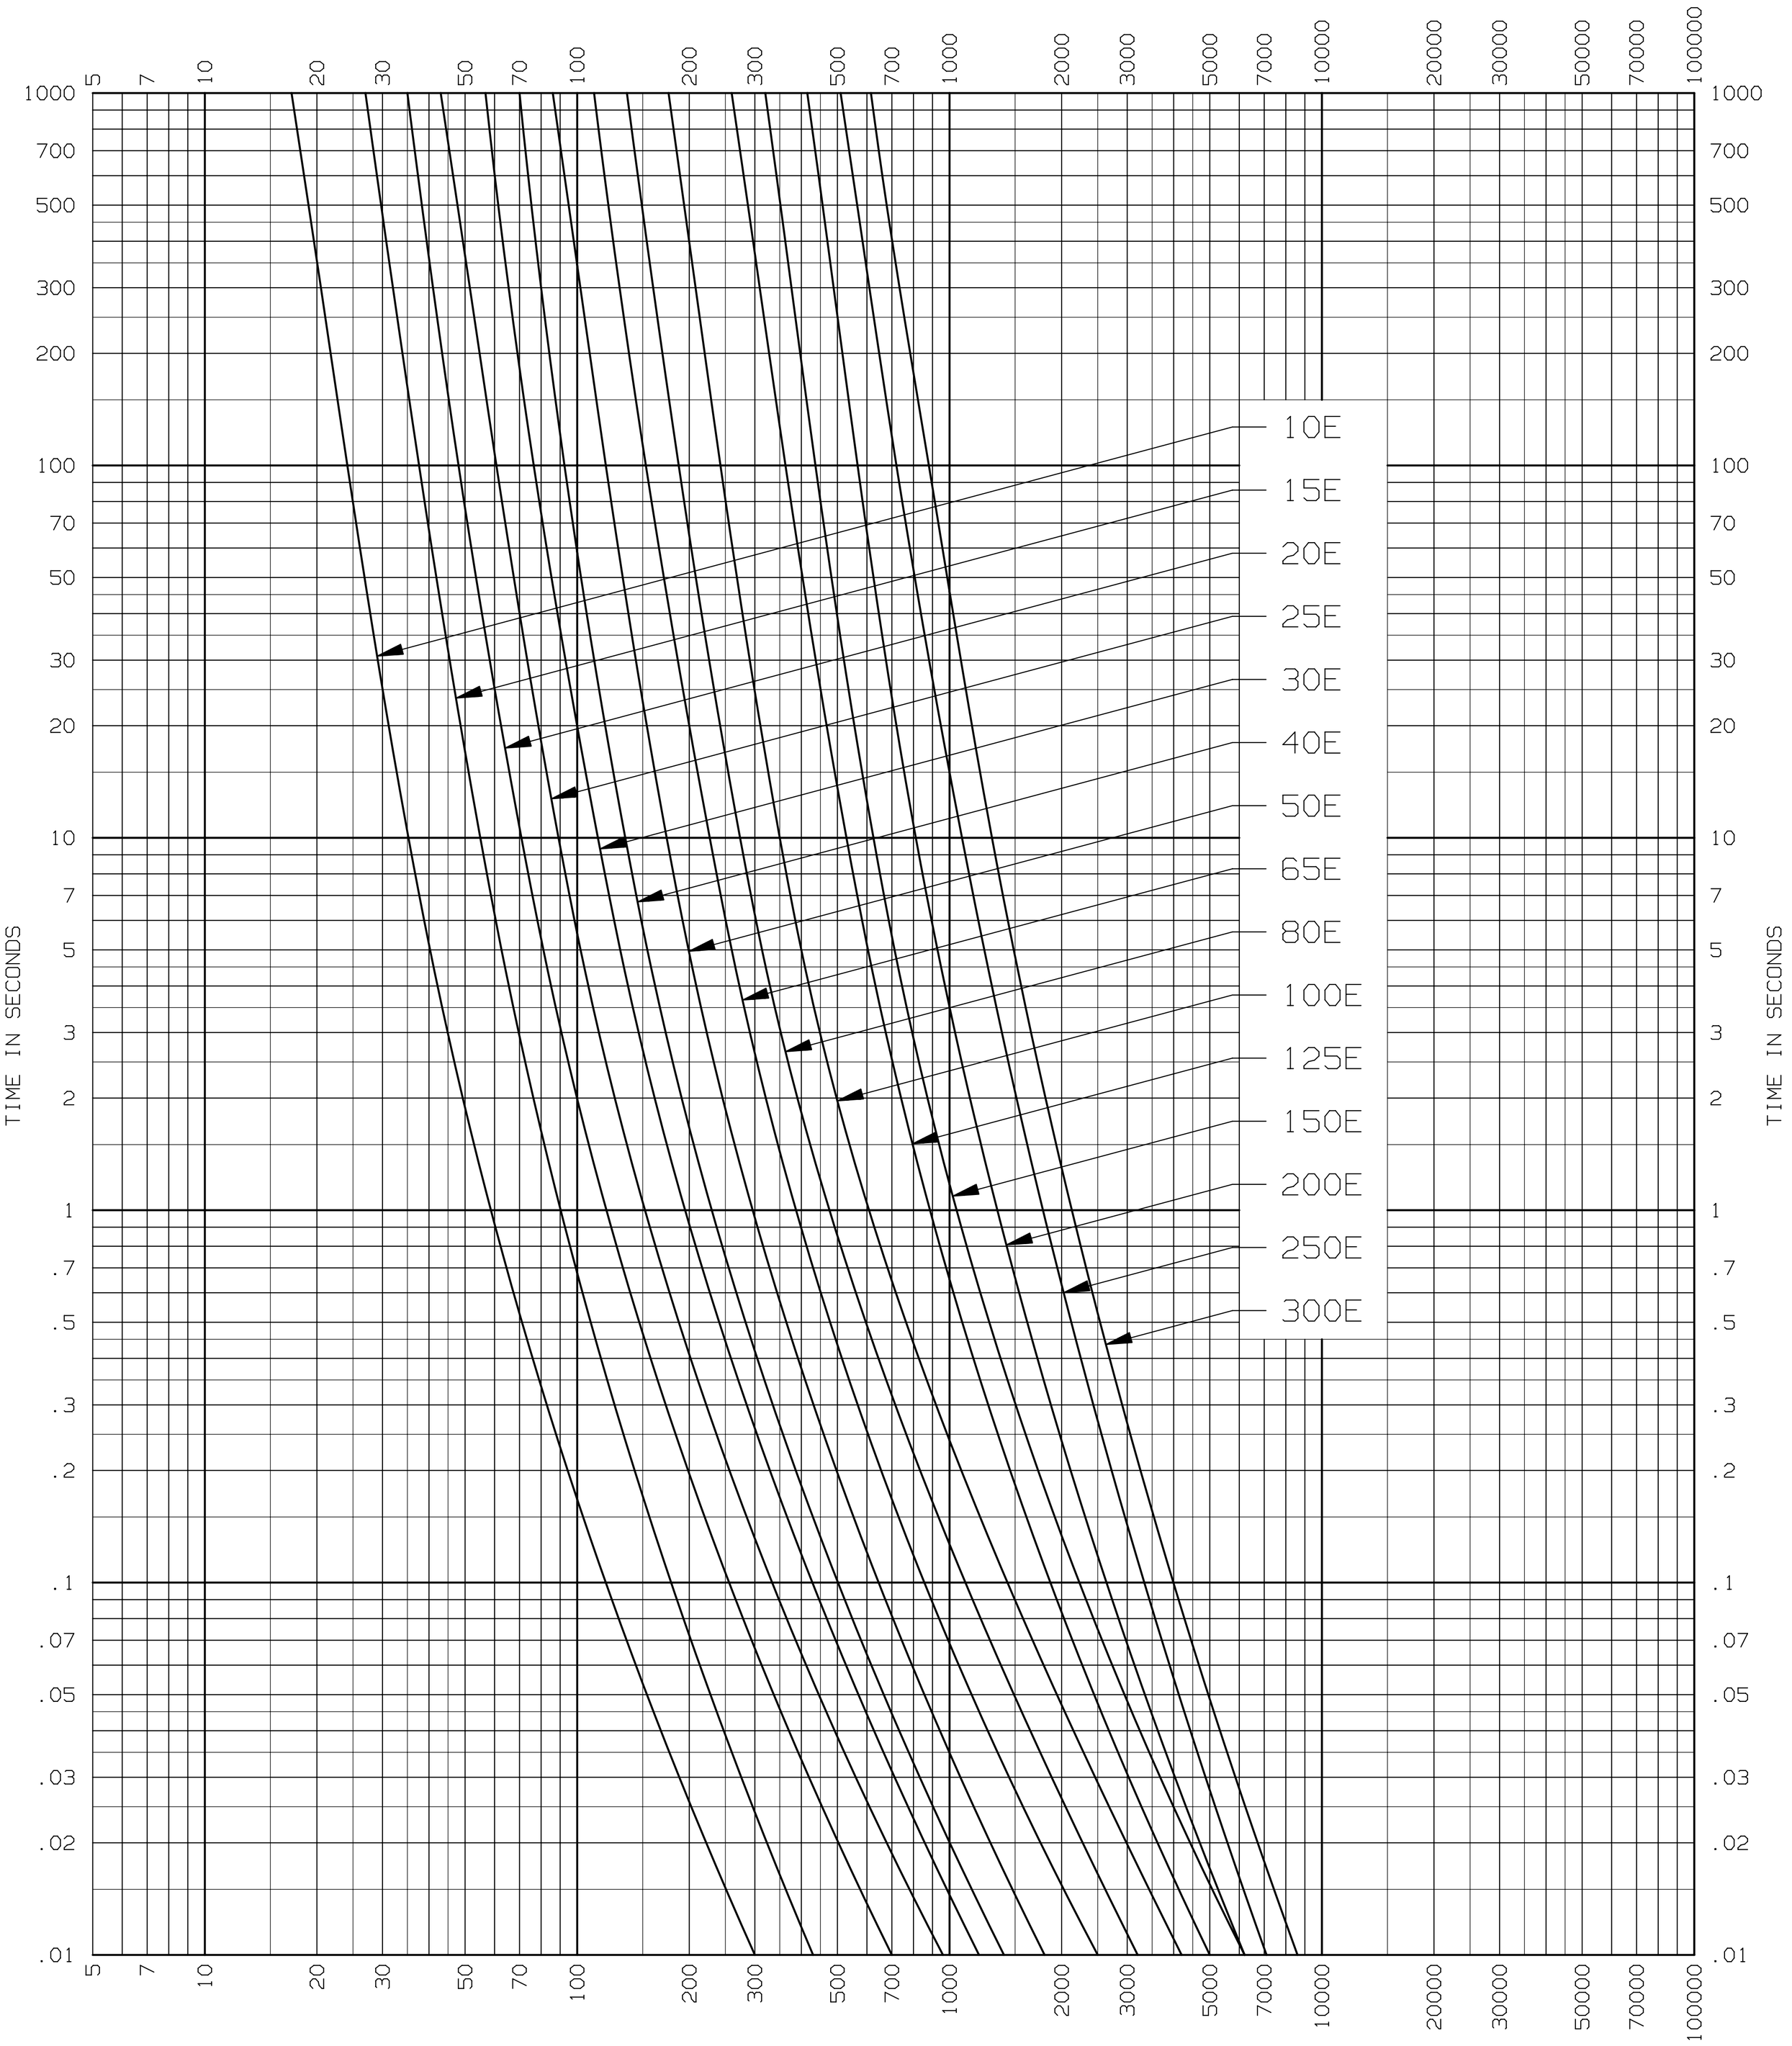
INIT REL
8APR93